Publicado en *Ministerio de Energía y Minas* (https://www.minem.gob.cu)

Situación del Sistema Eléctrico para el 2 de diciembre de 2024.

Fecha: 02/12/2024 **Autor:** UNE-MINEM

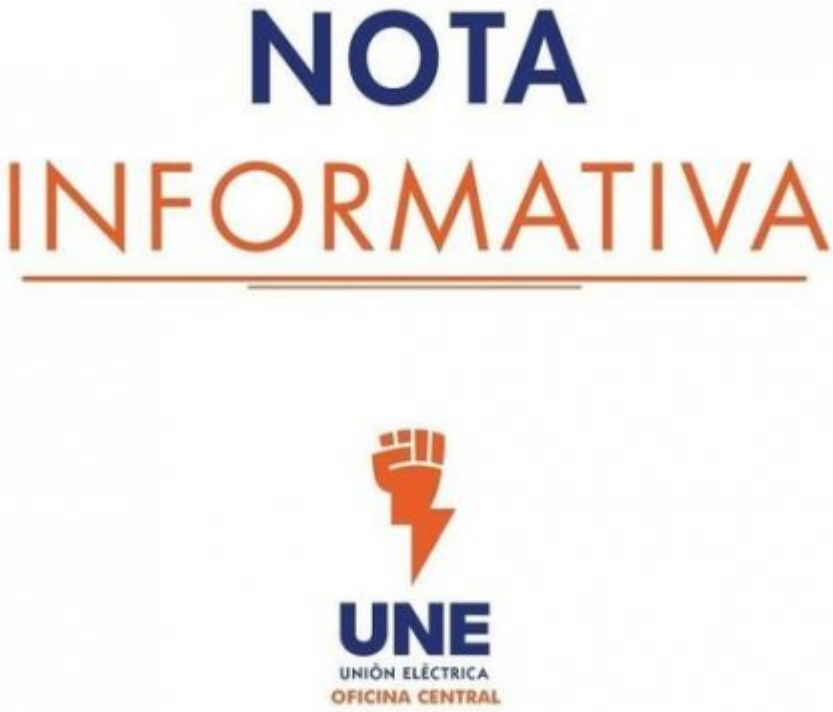

En el día de ayer se continuó con el restablecimiento en la zona Occidental del SEN. En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad de generación desde las 05:12 horas, la máxima afectación por déficit de generación fue de 1384 MW a las 18:10, coincidente con la hora de máxima demanda. El servicio se restableció a las 00:30 horas la madrugada de hoy, comenzando a afectarse nuevamente a las 05:05 horas. Además en la hora de máxima demanda habían afectados 13 MW por averías en redes eléctricas provocadas por el Huracán Rafael en la provincia de Artemisa. La disponibilidad del SEN a las 07:00 horas es de 1794 MW y la demanda 2100 MW, con 343 MW afectados por déficit de generación. Se mantienen afectados 13 MW en Artemisa por averías en redes eléctricas provocadas por el Huracán Rafael. En el horario de la media se estima una afectación por déficit de 750 MW. Se encuentran en avería la unidad 5 de la CTE Mariel, la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 6 de la CTE Renté. En mantenimiento se encuentra la unidad 2 de la CTE Santa Cruz, las unidades 3 y 4 de la CTE Cienfuegos, la unidad 6 de la CTE Nuevitas y la unidad 5 de la CTE Renté. Las limitaciones en la generación térmica son de 297 MW. Se encuentran fuera de servicio por combustible 57 centrales de generación distribuida con 295 MW y la patana de Santiago de Cuba con 65 MW para un total afectado por esta causa de 360 MW. Para el pico se estima la entrada de 2 motores en la patana de Santiago de Cuba con 24 MW. Con este pronóstico, se estima para la hora pico una disponibilidad de 1818 MW y una demanda máxima de 3250 MW, para un déficit de 1432 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1502 MW en este horario. UNE-MINEM

URL: https://www.minem.gob.cu/es/node/2671